

Блоки управления CHU ZE



> Для управления приточными и приточно-вытяжными установками только с водяным нагревом и с водяным или фреоновым охлаждением воздуха, с рециркуляцией или теплоутилизацией

> В блоках CHU ZE используется контроллер Zentec M245

> Подключение термочувствительных датчиков, имеющих характеристику NTC 10K

> Заложена возможность «нормального» запуска установки в режиме предварительного прогрева. Это достигнуто за счет возможности завышения температуры установки


приточного воздуха на определенное пользователем время и предварительного открытия клапана при пуске установки в зимний период. Для использования этой функции необходимо подключение датчика температуры наружного воздуха и датчика температуры воды

> Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU)

> Размер щитов: 408×560×153 мм (54 модуля) или 300×560×153 мм (36 модулей)

> Степень защиты блока при закрытой крышке: IP65

Функциональная схема

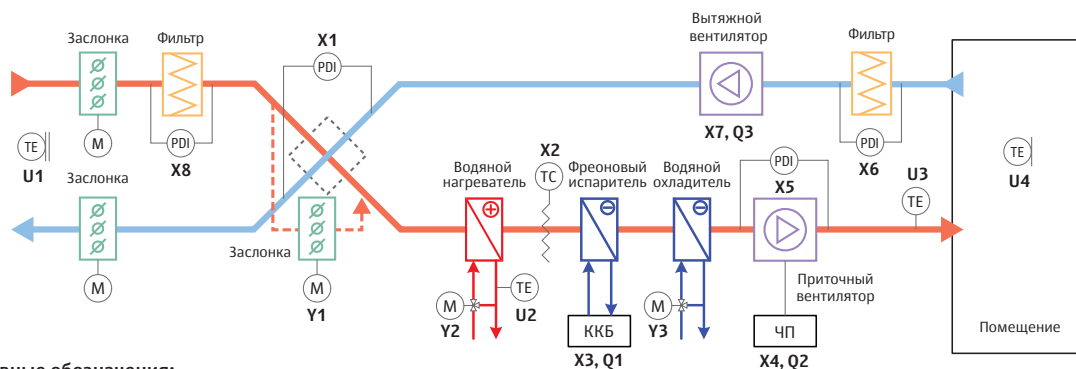

Условные обозначения:

М — привод;
PDI — дифференциальное реле давления;
TE — датчик температуры;
ЧП — частотный преобразователь;
ККБ — компрессорно-конденсаторный блок.

