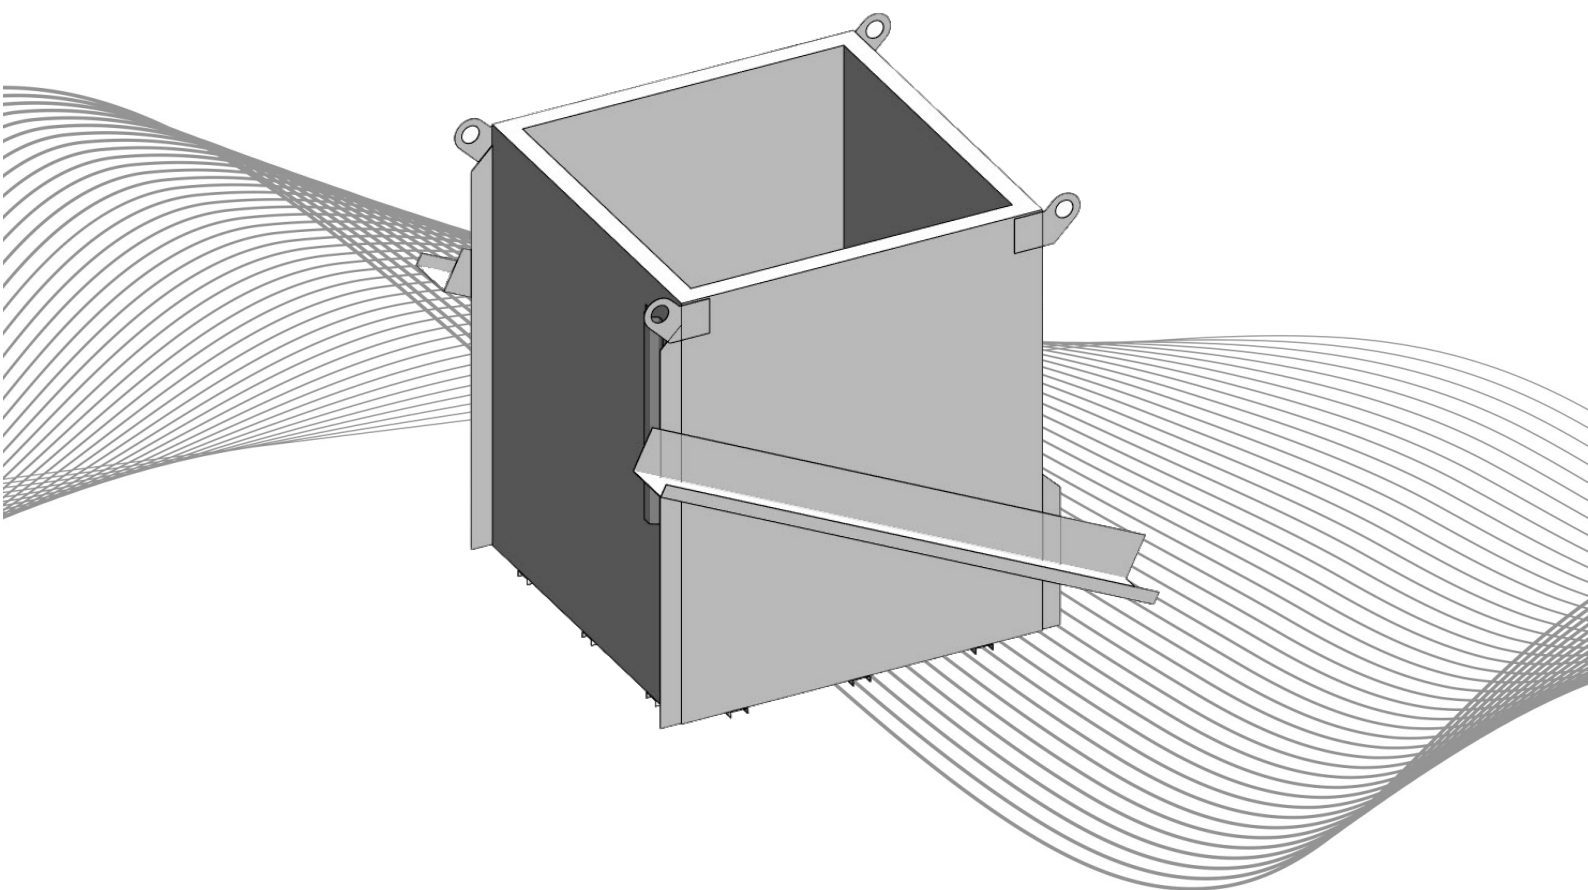




**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СЕМЕЙСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО
МОНТАЖНОГО СТАКАНА GVK**












**TELEGRAM-ЧАТ ПОДДЕРЖКИ
ПО BIM-МОДЕЛЯМ
ОБОРУДОВАНИЯ KORF
@BIMKORF**

Описание функционала семейства

В данной разработке представлена модель универсального монтажного стакана GVK для Autodesk Revit 2018. Использованы общие параметры — «Параметры ФОР 2021» для шаблона Autodesk. Модель выполнена в категории «Оборудование» в двух уровнях детализации. На высокой и средней — объёмная модель с проработанной геометрией, на низкой — условное графическое обозначение.

Пример проработки уровней детализации моделей

Модель	Высокая детализация	Средняя детализация	Низкая детализация
Универсальный монтажный стакан GVK			
Универсальный монтажный стакан GVK с обратным клапаном CVK			
Универсальный монтажный стакан GVK с обратным клапаном CVK-A			

Работа в проекте

После загрузки семейства в проект в свойствах экземпляра в разделе «Строительство» необходимо настроить семейство.

Строительство	
Утепленный стакан	☒
Угол	10.00°
Максимальный угол	23.00°
Обратный клапан<Двери>	◆ : CVK-A_Клапан для приточного вентилятора
Исполнение<Генплан>	◆ : Коррозионностойкий KR
Текст	◆ : Без исполнения
ADSK_Группирование	◆ : Кислотостойкий AC
Эксплуатационные нагрузки	◆ : Коррозионностойкий KR

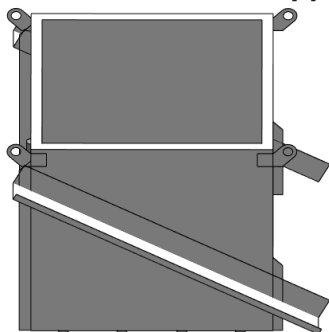
Доступные параметры для редактирования:

- Утепленный стакан. Галочка выбрана – стакан утепленный, галочки нет – неутепленный;
- Угол наклона стакана. Необходимо указать угол наклона – целое число. Максимальное значение угла см. в параметре «Максимальный угол»;
- Исполнение. Необходимо выбрать из выпадающего списка требуемый тип исполнения: Без исполнения/Коррозионностойкий KR/ Кислотостойкий AC;
- Обратный клапан. Необходимо выбрать из выпадающего списка: CVK-А_Клапан для приточного вентилятора/ CVK_Клапан для вытяжного вентилятора/ Без обратного клапана.

При вводе дробного значения угла наклона будет принят угол наклона с округлением до целого.


При вводе угла наклона больше допустимого значения появится предупреждение.

Измените угол наклона на допустимый



При выборе приточного обратного клапана для типоразмеров 112, 125 также появится предупреждение.

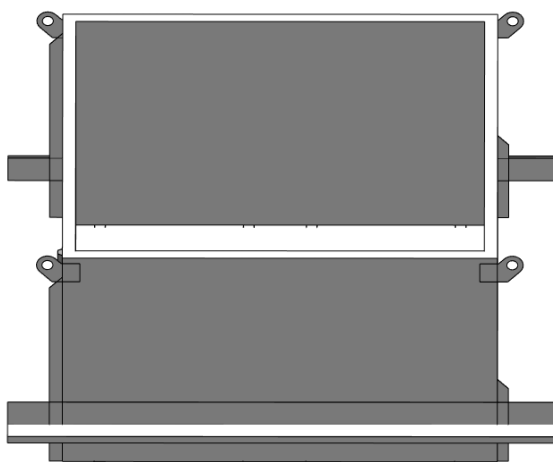В данном типоразмере выбранный тип клапана не существует



В спецификации в марке клапана также будет «Клапан обратный: не найдено».

Универсальный монтажный стакан применяется совместно с крышными вентиляторами KDV-ОВ/ KDV-ДУ, KDS-ОВ/KDS-ДУ, KSP.

Таблица соответствия вентиляторов и стаканов

Стакан монтажный	Вентилятор крышный вытяжной	Вентилятор осевой крышный приточный
GVK-355	KDV-35, KDS-35	KSP-40
GVK-400	KDV-40, KDS-40	KSP-45
GVK-450	KDV-45, KDS-45	KSP-50
GVK-500	KDV-50, KDS-50	KSP-56
GVK-560	KDV-56, KDS-56	KSP-63/KSP-71
GVK-630	KDV-63, KDS-63	KSP-80
GVK-710	KDV-71, KDS-71	KSP-90
GVK-800	KDV-80, KDS-80	KSP-100
GVK-900	KDV-90, KDS-90	KSP-112
GVK-1000	KDV-100, KDS-100	KSP-125
GVK-1120	KDV-112, KDS-112	-
GVK-1250	KDV-125, KDS-125	-

Пример соединения универсального монтажного стакана с крышным приточным вентилятором KSP и крышным вытяжным вентилятором KDV.

